

- Určeno pro limitní bezdotykové snímání výšky hladin kapalin, kašovitých a pastovitých hmot v otevřených i uzavřených nádobách, jímkách kanálech, žlabech apod.
- Nastavení buď pomocí dvou tlačítek, nebo magnetickým perem
- Možnost aplikace v prostředí s nebezpečím výbuchu (verze Xi)
- Optická indikace stavu pomocí LED
- Výstup PNP nebo S (proudový spínač)
- Široký výběr připojení pomocí konektorů, kabelové vývodky, nebo vývodky pro ochranné hadice
- S pomocí směrového trychtýře lze měřit i problematická média (pěnicí hladiny, sypké materiály apod.)




Ultrazvukové snímače ULS® jsou kompaktní měřicí zařízení obsahující elektroakustický měnič a elektronický modul. Snímače vysílají pomocí elektroakustického měniče řadu ultrazvukových impulsů, které se šíří směrem k hladině. Odražená akustická vlna je zpětně měničem přijata a následně zpracována v elektronickém modulu. Na základě doby šíření jednotlivých pulsů k hladině a zpět a na základě měřené teploty v nádrži je vypočtena aktuální vzdálenost k povrchu hladiny. Výstup snímače ULS je tranzistor PNP s otevřeným kolektorem nebo dvoustavový proudový spínač 4 mA / 20 mA. Citlivost snímače a logiku spínání lze velmi jednoduše nastavit buď pomocí tlačítek, nebo přiložením magnetického pera na citlivé plošky snímače. Snímače jsou díky bezdotykovému principu snímání vhodné limitní měření výšky hladin tekutin, odpadních vod, kalů, suspenzí, lepidel, pryskyřic v nejrůznějších otevřených i uzavřených nádobách, jímkách, otevřených kanálech nebo žlabech. Použitelnost pro měření hladiny sypkých materiálů je omezená, dochází ke zkrácení měřicího rozsahu. Zařízení je vybaveno optickou indikací stavu (RUN) i procesu nastavování (STATE). Vyrábí se v provedení do normálních (N) i výbušných prostorů (Xi).

VARIANTY SNÍMAČŮ


- **ULS-53_-01_-** rozsah měření od **0,1 m do 1 m**, celoplastové provedení, zářič z PVDF, mechanické připojení šroubením G $\frac{3}{4}$ ".
- **ULS-53_-02_-** rozsah měření od **0,2 m do 2 m**, celoplastové provedení, zářič z PVDF, mechanické připojení šroubením G 1".
- **ULS-53_-06_-** rozsah měření od **0,2 m do 6 m**, celoplastové provedení, zářič z PVDF, mechanické připojení šroubením G 1 $\frac{1}{2}$ ".
- **ULS-53_-10_-** rozsah měření od **0,4 m do 10 m**, celoplastové pouzdro, zářič z PVDF, mechanické připojení šroubením G 2 $\frac{1}{4}$ ".
- **ULS-53_-20_-** rozsah měření od **0,5 m do 20 m**, celoplastové pouzdro, zářič z PVDF, mechanické připojení přírubou z hliníkové slitiny.

VARIANTY KONSTRUKČNÍHO PROVEDENÍ


ULS-53_01

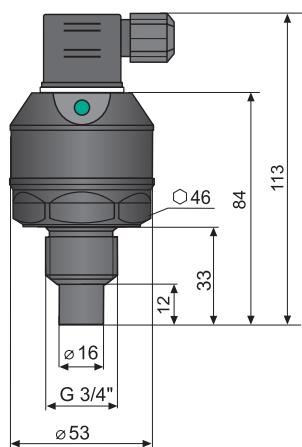


ULS-53_02

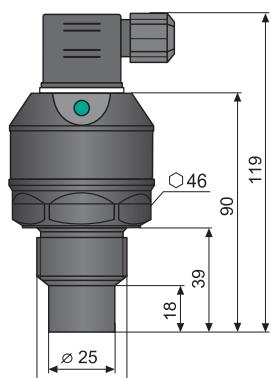


ULS-53_06

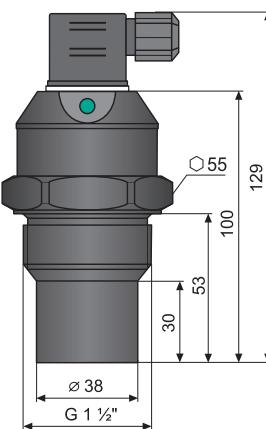


ULS-53_10

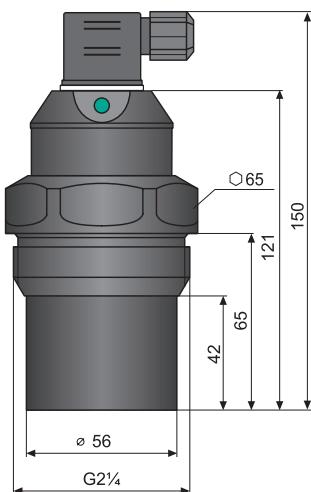


ULS-53_20

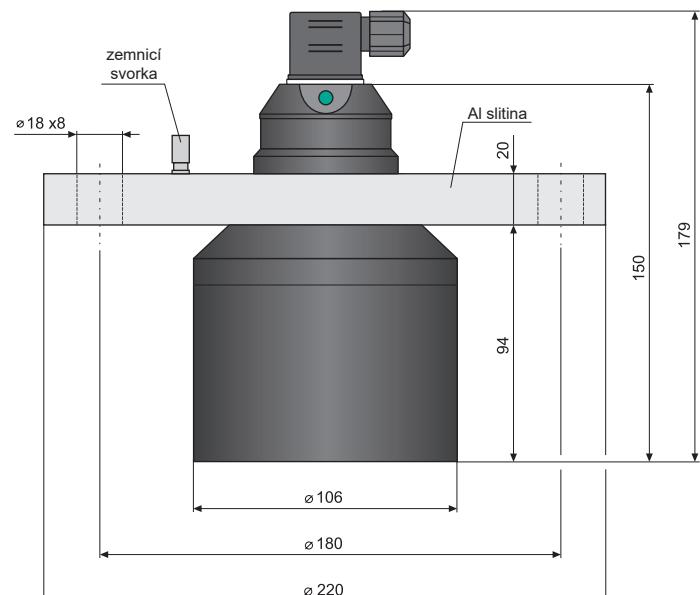


provedení "G" s konektorem ISO




provedení "C" s konektorem M12



provedení "B" s krátkou kabelovou vývodkou PG11



provedení "H" s vývodkou pro ochrannou hadici



ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE

Měřicí rozsah ¹⁾	ULS-53_-01_- ULS-53_-02_- ULS-53_-06_- ULS-53_-10_- ULS-53_-20_-	0,1 ... 1 m 0,2 ... 2 m 0,2 ... 6 m 0,4 ... 10 m 0,5 ... 20 m
Napájecí napětí	ULS-53N-__-_S ULS-53Xi-__-_S	18 ... 36 V DC 18 ... 30 V DC
Proudový odběr	ULS-53N-__-_P ULS-53-__-_S	max. 12 mA rozepnuto 4 mA / sepnuto 20 mA
Výstup proudový ULS-53N-__-_P		tranzistor PNP s otevřeným kolektorem (max. spínáný proud 300 mA)
Výstup napěťový ULS-53-__-_S		dvooustavový proud. spínač 4 mA / 20 mA
Rozlišení		< 1 mm
Přesnost měření (z celkového rozsahu)	ULS-53_-01 v oblasti 0,1–0,2 m / 0,2–1,0 m ULS-53_-02;-06 ULS-53_-10;-20	0,3 % / 0,2 % 0,15 % 0,2 %
Teplotní chyba		max. 0,04% / K
Vyzařovací úhel (-3 dB)	ULS-53_-01-_-;02-_-;10-_ ULS-53_-06-_ ULS-53_-20-_-	10° 14° 12°
Max. rozsah pracovních teplot	ULS-53_-01-_-; 02-_-; 06-_ ULS-53_-10-_-; 20-_-	-30 ... +70°C -30 ... +60°C
Perioda vysílání	ULS-53_-01-_- ; 02-_- ULS-53_-06-_- ULS-53_-10-_- ULS-53_-20-_-	0,6 s 1,0 s 1,8 s 5,0 s
Průměrování		4 měření
Krátkodobé teplotní namáhání		+90°C / 1 hod.
Maximální provozní přetlak (na vyzařovací ploše)		0,1 MPa
Doplňující technické údaje ²⁾ (provedení Xi) – mezní parametry		U _i =30VDC; I _i =132mA; P _i =0,99W; C _i =370nF; L _i =0,9mH
Indikace poruch	výpadek echa – základní režim výpadek echa – inverzní režim hladina v mrtvé zóně – základní režim hladina v mrtvé zóně – inverzní režim	3,75 mA / 0 V 22 mA / 10,5 V 22 mA / 10,5 V 3,75 mA / 0 V
Krytí	- ULS-53_-__-_T - ULS-53_-__-_G-M, L - ULS-53_-__-_C-M, L - ULS-53_-__-_B-M, L - ULS-53_-__-_H-M, L	IP67 IP67 ³⁾ IP68
Doporučený kabel		PVC 2 x 0,75 mm ² (3 x 0,5 mm ²)
Maximální zatěžovací odpor proudového výstupu	při U = 24 V DC při U = 22 V DC při U = 20 V DC	R _{max} = 270 Ω R _{max} = 180 Ω R _{max} = 90 Ω
Doba prvního měření od náběhu napájení	ULS-53_-01-_-;02-_-;06-_ ULS-53_-10-_-;20-_-	5 s 9 s
Procesní připojení	ULS-53_-01-_- ULS-53_-02-_- ULS-53_-06-_- ULS-53_-10-_- ULS-53_-20-_-	šroubení se závitem G ¾“ šroubení se závitem G 1“ šroubení se závitem G 1½“ šroubení se závitem G 2¼“ příruba z Al slitiny
Hmotnost snímače	ULS-53_-01-_- ULS-53_-02-_- ULS-53_-06-_- ULS-53_-10-_- ULS-53_-20-_-	0,20 kg 0,20 kg 0,25 kg 0,65 kg 2,80 kg

¹⁾ Použitelnost pro měření hladiny sypkých materiálů je omezená, dochází ke zkrácení měřicího rozsahu.

²⁾ Povolený rozsah tlaků v prostoru zóna 0 (provedení Xi): 80 až 110 kPa.

³⁾ V případě použití speciálního konektoru lze dosáhnout krytí IP68

KLASIFIKACE PROSTOR (dle ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14)

ULS-53N-__-_	základní provedení pro prostory bez nebezpečí výbuchu
ULS-53Xi-01-_S ULS-53Xi-02-_S ULS-53Xi-06-_S	jiskrově bezpečné provedení pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů Ex II 1/2G Ex ia IIB T5 Ga/Gb s izolačním převodníkem (např. IRU-420), celý hladinoměr zóna 1, čelní část hlavice zóna 0
ULS-53Xi-10-_S	jiskrově bezpečné provedení pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů Ex II 1/2G Ex ia IIA T5 Ga/Gb s izolačním převodníkem (např. IRU-420), celý hladinoměr zóna 1, čelní část hlavice zóna 0
ULS-53Xi-20-_S	jiskrově bezpečné provedení pro prostory s nebezpečím výbuchu hořlavých par a plynů Ex II 2G Ex ia IIA T5 Gb s izolačním převodníkem (např. IRU-420), celý hladinoměr zóna 1

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

část snímače	typová varianta	standardní materiál
Pouzdro	všechny	plast PP
Elektroakustický měnič	všechny	plast PVDF
Příruba	UL-53-20	hliník s povrchovou úpravou (práškový lak)
Kabelová vývodka, konektor	všechny	plast PA

POKYNY K INSTALACI

Snímač se instaluje do horního víka nádrže (nádoby) pomocí upevňovací matice nebo přírubi.

V případě instalace v otevřeném kanále (jímce, žlabu apod.), instalujte snímač na konzolu co nejbližše k očekávané maximální hladině.

Čelo snímače musí být rovnoběžné s měřenou hladinou.


Vyzařovaný akustický signál nesmí být ovlivňován blízkými předměty (výztuhy, žebříky, míchadla, nerovnosti apod.), proudem napouštěné kapaliny, prouděním vzduchu, atd.

Přena na hladině tlumí odraz akustických vln, což může způsobit špatnou funkčnost snímače. Pokud je to možné, zvolte takové umístění, kde je pěnění nejmenší.

Chraňte snímač před přímým slunečním zářením. V případě nejasností doporučujeme kontaktovat výrobce.

MONTÁŽ A DOPORUČENÍ

Hladinoměr se instaluje ve svislé poloze do horního víka nádrže či zásobníku pomocí návarku, upevňovací matice či přírubi tak, aby osa zařízení byla kolmo na hladinu měřené kapaliny.




Doporučená instalace hladinoměru
ULS-53 v nádrži

Minimální vzdálenost od stěny nádrže při montáži do víka nebo stropu nádrže je uvedena na obrázku. V případě instalace snímače u **hladké stěny** nádrže není třeba tuto vzdálenost dodržet, naopak je vhodné tuto vzdálenost zkrátit.

V případě instalace v otevřeném kanále (jímce, žlabu apod.), instalujte zařízení na konzoli co nejbližše k očekávané maximální hladině.

c - maximální dosah hladinoměru
d - minimální vzdálenost od stěny nádrže

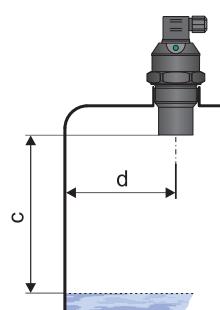


ULS-53-01; 02; 10	d > 1/12 c (min. 200 mm)
ULS-53-06	d > 1/8 c (min. 200 mm)
ULS-53-20	d > 1/10 c (min. 200 mm)

Vzdálenost hladinoměru od stěny
nádrže

Výchozím místem pro měření je spodní hrana ultrazvukového měřiče. V souvislosti s principem měření nemohou být vyhodnocovány signály **odražené v oblasti bezprostředně pod snímačem**. Tato oblast se nazývá mrtvá zóna a v ní neprobíhá měření. Mrtvé zóny jednotlivých typů hladinoměrů jsou uvedeny v kapitole „Základní technické údaje“.


Zařízení je nutné instalovat tak, aby při maximálním možném naplnění zásobníku nedosahovala hladina do oblasti mrtvé zóny. Jestliže měřená hladina zasáhne do mrtvé zóny, zařízení **nebude správně měřit**.

d – vzdálenost od stěny nádrže
c – maximální dosah hladinoměru
m – mrtvá zóna

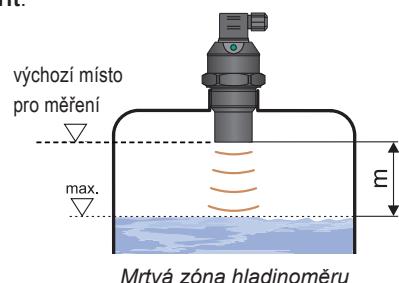


V případě, že maximální úroveň hladiny v nádrži zasahuje do mrtvé zóny, může být hladinoměr namontován do vyššího **vstupního hrdla**. Za předpokladu splnění rozměrů uvedených v tabulce lze nádrž zaplnit téměř do maximální výšky. Vnitřní povrch hrdla musí být rovný a hladký (bez hran a sváru), vnitřní okraj v místě, kde ultrazvuková vlna opouští trubku, by měl být zaoblený. Průměr hrdla volit co největší, ale výška hrdla měla být co nejmenší.

ULS-53-01; 02; 06	a<3b b>100 mm	a - výška hrdla od hrany zářiče b - šířka hrdla m - mrtvá zóna (hladinoměr v této zóně neměří)
ULS-53-10	a<1,5b b>100 mm	
ULS-53-20	a<1,5b b>150 mm	

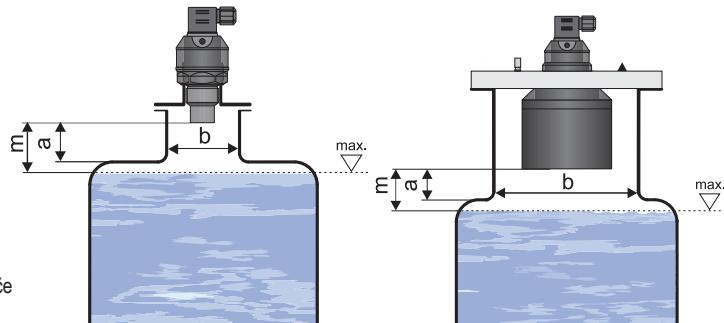

Instalace hladinoměru ULS-53 přes vstupní hrdlo
(tímto způsobem je možné nádrž zaplnit téměř do maximální výšky)

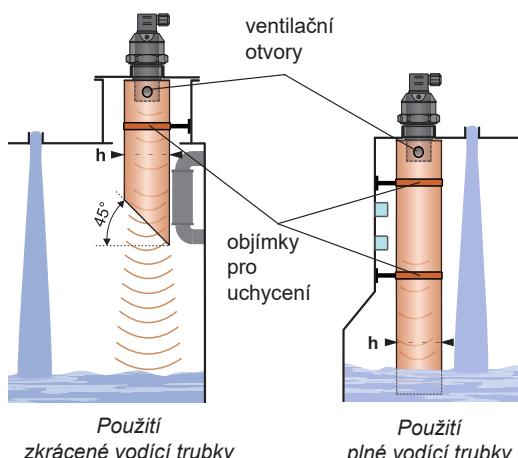

Pokud je hladinoměr instalován do úzkých hrdel a do míst s překážkami, nebo v blízkosti nerovných stěn a oblasti plnění, kde dochází ke zkreslení vysílacího signálu, doporučujeme použít vodící trubku (zvukovod). Trubka musí být z jednoho materiálu s hladkým vnitřním povrchem.


Minimální průměr trubky musí mít rozměr „h“ dle tabulky.

ULS-53-01	h ≥ 50 mm
ULS-53-02	h ≥ 70 mm
ULS-53-06	h ≥ 100 mm
ULS-53-10	h ≥ 150 mm
ULS-53-20	h ≥ 200 mm


V otevřených kanálech, jímkách, nádržích apod., lze pro zlepšení příjmu vysílaného signálu použít **směrový trychtýř ST-G0,75** (G1, G1,5, G2,25) dle typu ULM.

Směrový trychtýř ST zvyšuje směrovost vyzařování akustických vln, zlepšuje příjem slabých odrazů (nestabilní hladina, sypké materiály, pěna na hladině) a snižuje riziko falešných odrazů.

Směrový trychtýř se instaluje na zařízení pomocí procesního připojení G3/4" (ST-G0,75), G1" (ST-G1), G1½" (ST-G1,5), nebo G 2 ¼" (ST-G2,25).

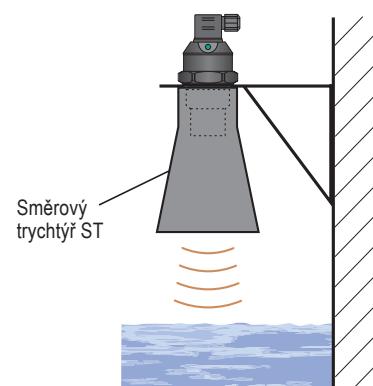

Instalace směrového trychtýře

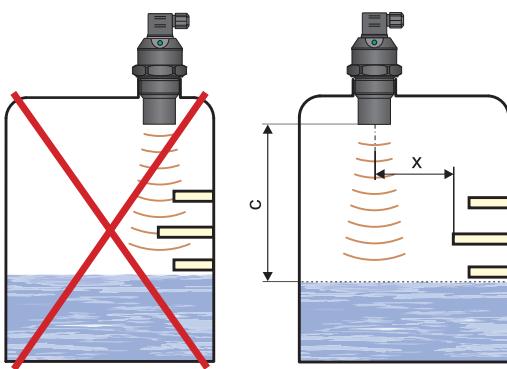

Minimální vzdálenost hladinoměru od blízkých předmětů v nádrži


Místo pro instalaci hladinoměru je nutné zvolit tak, aby vyzařovaný akustický signál nebyl ovlivňován **bližkými předměty** (výztuhy, vzpěry, podpěry, žebříky, topné spirály, míchadla apod.). Tyto překážky mohou způsobit falešné odrazy a tím znemožnit měření.

x – vzdálenost od hrany nejdéleho předmětu

c – maximální dosah hladinoměru

ULS-53-01;02;10	$x > c/12$ (min. 200 mm)
ULS-53-06	$x > c/8$ (min. 200 mm)
ULS-53-20	$x > c/10$ (min. 200 mm)

Během plnění, míchání a dalších procesů může vznikat na hladině měřené kapaliny **pěna**. Pěna pohlcuje ultrazvukový signál a může znemožňovat správnou funkci zařízení.

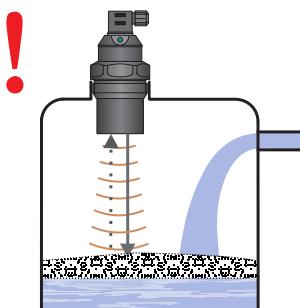


Pěna na hladině


Při **mírně zčeřené** nebo **zvlněné hladině** (míchadlem apod.) může docházet k rozptylu a zeslabení ultrazvukového signálu. To může mít za následek zkrácení měřicího rozsahu, popř. nespolehlivou funkci zařízení. U **zčeřené i rozvříjené hladiny** lze použitím **směrového trachytu** eliminovat rozptyl ultrazvukového signálu.

Vlivem **rotujících lopatek** míchadla může docházet k víření hladiny, což může způsobit nesprávný odraz ultrazvukového signálu od hladiny a nespolehlivou funkci zařízení.


Zařízení by nemělo být instalováno v místech, kde může docházet k **falešnému odrazu** ultrazvukového signálu od lopatek míchadla.

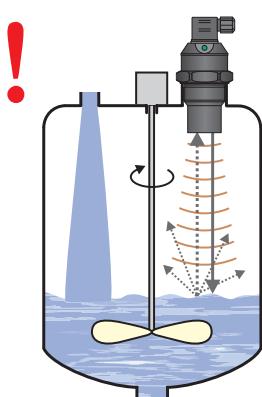


Mírně zvlněná hladina

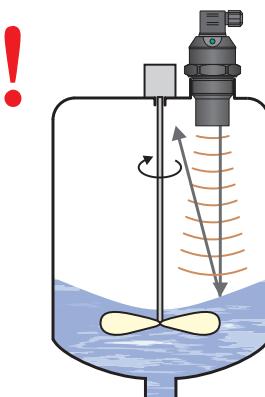

Silně rozvříjená hladina

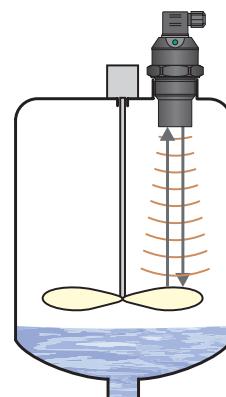

Falešný odraz od lopatek míchadla

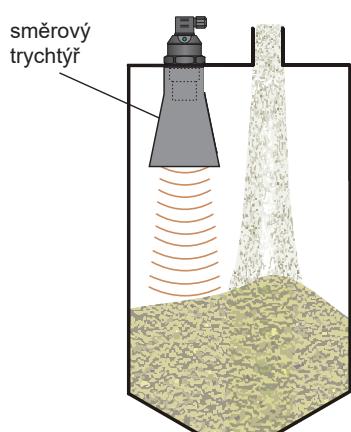

Instalace hladinoměru v sile nebo zásobníku


Použitelnost pro měření hladiny **syplých materiálů** je omezená. Vlivem pohlcení akustických vln syplým médiem dochází ke zkrácení měřicího rozsahu až o 50% dle zrnitosti. Proto doporučujeme volit **hladinoměr s větším dosahem**, než je maximální rozsah měření média. Dále je vhodné použít **směrový trachyt**, který snižuje zkrácení měřicího rozsahu, jelikož lépe koncentruje akustickou energii při zachování stejného vyzářovacího kuže a také zlepšuje citlivost při příjemu odraženého echa.

Hladinoměr **nesmí být instalován** v místech přímého slunečního záření a musí být chráněn před povětrnostními vlivy. **Přímý sluneční svitovliví je vestavěnou teplotní kompenzací!**

Jestliže je instalace v místech přímého slunečního záření nevyhnutelná, je nutné namontovat nad zařízení **stínící kryt**.



Stínící kryt proti přímému slunečnímu záření



Zamezení proti vniknutí vlhkosti


Je vhodné vést kabel pod **kabelovou vývodkou** (průvsem šikmo dolů). Zamezí se tím případnému průniku vlhkosti. Děšť a kondenzující voda tak může volně stékать mimo hladinoměr.

Kabelová průchodka i konektor musí být kvůli zamezení vniknutí vlhkosti **dostatečně utáhnuty**.

ELEKTRICKÉ PŘIPOJENÍ

Připojení prostřednictvím konektoru ISO


Snímač ULS s typem kabelové vývodky G se připojuje k vyhodnocovacím jednotkám kabelem o vnějším průměru 6 až 8 mm (doporučený průřez žil je 0,5 až 0,75 mm²) prostřednictvím rozebíratelného konektoru ISO s vnitřními šroubovými svorkami, který je součástí dodávky. Schéma připojení a vnitřní pohled na konektor jsou uvedeny vpravo na obrázcích. Jako nadstandardní příslušenství lze dodat nerozebíratelný konektor IP67 s PVC kabelem délky 5 m.




Pohled na konektor ISO

Připojení prostřednictvím konektoru M12

Snímač ULS s typem kabelové vývodky C se připojuje k vyhodnocovacím jednotkám kabelem o vnějším průměru 4 až 6 mm (doporučený průřez žil je 0,5 až 0,75 mm²) prostřednictvím konektorové zásuvky se zalisovaným kabelem (délka 2 nebo 5 m), nebo prostřednictvím rozebíratelné konektorové zásuvky bez kabelu (viz příslušenství). V tomto případě kabel připojíme na vnitřní piny zásuvky dle obrázku níže.



Pohled na konektor M12




Umístění pinů zásuvky


Připojení prostřednictvím vývodky PG 11,

nebo vývodky pro ochranné hadice


Snímač ULS s typem kabelové vývodky B nebo H se připojuje k vyhodnocovacím jednotkám pevně připojeným PVC kabelem. Jako kabelové vývodky lze použít PG 11 (B), nebo plastové vývodky se šroubením pro ochranné hadice (H). Schémata připojení jsou uvedeny na obrázcích vpravo.




Pohled na kabelovou vývodku PG11




Pohled na kabelovou vývodku pro ochranné hadice

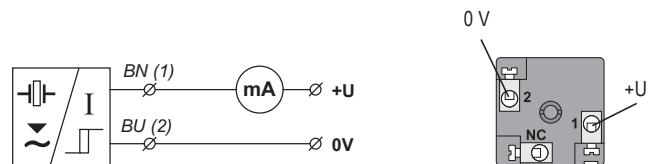


Připojovací schéma a vnitřní pohled na konektor snímače ULS s výstupem typu „S“ (dvoustavový proudový spínač 4 mA / 20 mA)

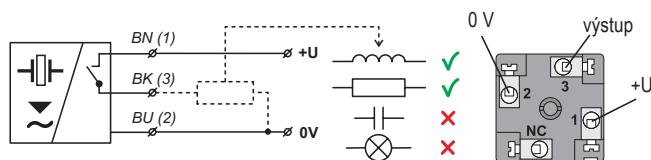


Připojovací schéma a vnitřní pohled na konektor snímače ULS s výstupem typu „P“ (PNP) s otevřeným kolektorem

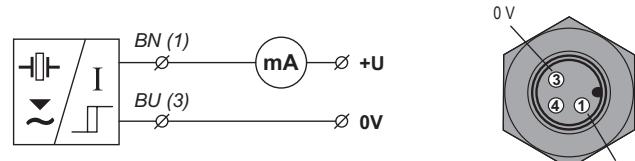


Připojovací schéma a vnitřní pohled na konektor snímače ULS s výstupem typu „S“ (dvoustavový proudový spínač 4 mA / 20 mA)

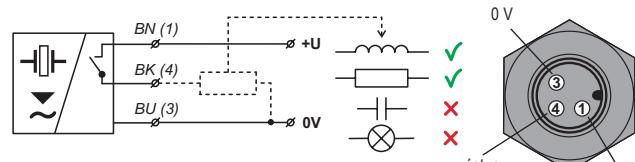

Připojovací schéma a vnitřní pohled na konektor snímače ULS s výstupem typu „P“ (PNP) s otevřeným kolektorem



Připojovací schéma a vnitřní pohled na konektor snímače ULS s výstupem typu „S“ (dvoustavový proudový spínač 4 mA / 20 mA)

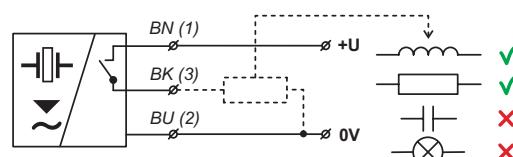

Připojovací schéma a vnitřní pohled na konektor snímače ULS s výstupem typu „P“ (PNP) s otevřeným kolektorem

vysvětlivky:

- BK – černá
- BN – hnědá
- BU – modrá



Elektrické připojení je možno provádět pouze v beznapěťovém stavu!

Vzhledem k možnému výskytu elektrostatického náboje na nevodivých částech hladinoměru, je nutno u hladinoměrů ULS-53Xi-20-F, umístěných ve výbušném prostoru, jejich přírubu pomocí zemnící svorky uzemnit!



Také je třeba v elektrické instalaci navrhnut a provést opatření pro snížení účinků statické elektřiny na bezpečnou úroveň.

Instalaci do prostorů s nebezpečím výbuchu je nutno provádět v souladu s normou ČSN EN 60079-14 (Elektrické zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru – Část 14: Elektrické instalace v nebezpečných prostorech jiných než důlních) a popř. v souladu s dalšími normami, které se vztahují k danému prostoru.



Zdroj napájecího napětí by měl být přednostně řešen jako stabilizovaný zdroj bezpečného napětí 18 V až 36 V DC (max. 30 VDC u verze Xi), který je součástí návazného vyhodnocovacího nebo zobrazovacího zařízení.

V případě silného okolního elektromagnetického rušení, souběhu přívodního kabelu se silovým vedením, nebo jeho délky větší než 30 m, doporučujeme použití stíněného kabelu.

NASTAVENÍ

Typ zařízení s nastavením pomocí tlačítek

Nastavení měřicího rozsahu se provádí pomocí dvojice tlačítek "OFF" a "ON". Tlačítko "OFF" slouží pro nastavení meze pro rozepnutí výstupu (verze P), nebo pro nastavení proudu 4 mA (verze S). Tlačítko "ON" slouží pro nastavení meze pro sepnutí výstupu (verze P), nebo pro nastavení proudu 20 mA (verze S). Potvrzení hodnot se provádí současným stiskem obou tlačítek po dobu cca 1 sec. Průběh nastavování je indikován oranžovou kontrolkou "STATE".

Bližší informace naleznete v návodu k obsluze.



Popis hlavních částí snímače verze "T" s tlačítky

Typ zařízení s nastavením pomocí magnetického pera

Nastavení měřicího rozsahu se provádí příkládáním magnet. pera k dvojici citlivých plošek "OFF" a "ON". Citlivá ploška "OFF" slouží pro nastavení meze pro rozepnutí výstupu (verze P), nebo pro nastavení proudu 4 mA (verze S). Citlivá ploška "ON" slouží pro nastavení meze pro sepnutí výstupu (verze P), nebo pro nastavení proudu 20 mA (verze S). Pokud je magnetické pero přidrženo na citlivé ploše další 3 s., provede se potvrzení nastavené hodnoty. Průběh nastavování je indikován oranžovou kontrolkou "STATE".

Bližší informace naleznete v návodu k obsluze.



Popis hlavních částí snímače verze "M" s nastavením pomocí mag. pera

SIGNALIZACE STAVŮ A PORUCH

kontrolka	barva	funkce
"RUN"	zelená	krátké bliknutí (opakuje se podle periody měření cca 1 - 2 s) – správná funkce, příjem echa od měřené hladiny rychlé blikání – měřená hladina se nachází v "mrtvé" zóně snímače nebo je znečištěn ultrazvukový měnič nesvítí – snímač není schopen přijímat echo. Nesprávná instalace nebo porucha funkce
"STATE"	oranžová	Indikace stavu výstupu nesvítí – výstup snímače je v rozepnutém stavu (OFF) svítí – výstup snímače je v sepnutém stavu (ON) Indikace nastavování pomalé blikání – signalizace nastavování rozepnutého stavu rychlé blikání – signalizace nastavování sepnutého stavu 3x krátké blikání – potvrzení


OBLASTI POUŽITÍ

Pro limitní snímání výšky hladin tekutin, odpadních vod, kalů, suspenzí, lepidel, pryskyřic v nejrůznějších otevřených i uzavřených nádobách, jímkách, otevřených kanálech nebo žlabech.

Použitelnost pro snímání hladiny sypkých materiálů je omezená, dochází ke zkrácení měřicího rozsahu. Vhodnost použití hladinoměru pro měření sypkých materiálů doporučujeme konzultovat s výrobcem.

ZPŮSOBZNAČENÍ

ULS – 53 □ – □ □ – □ – □ – □ – □ – □ kabel (délka kabelu v m) – jen pro varianty se způsobem připojení „B“ a „H“

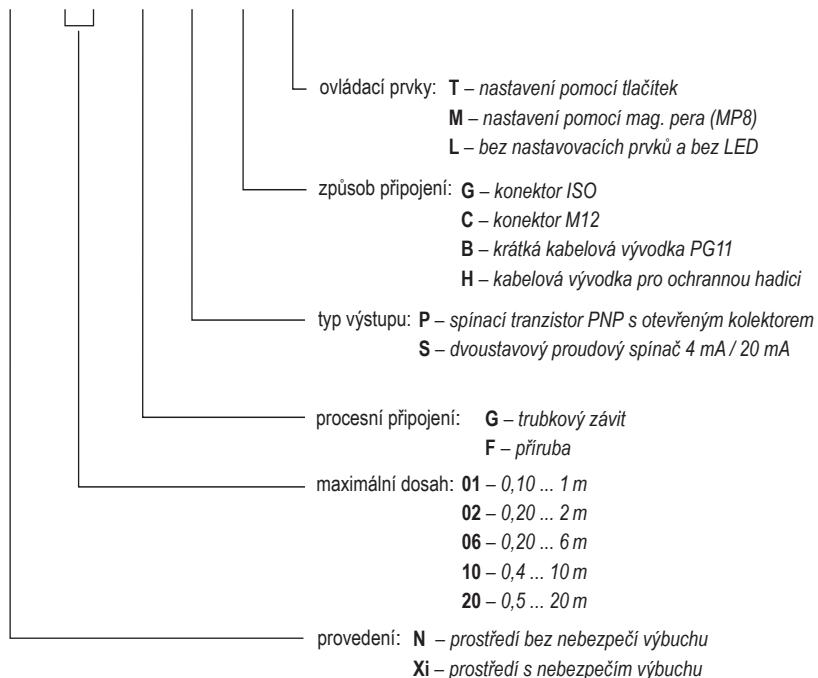

PŘÍKLADY SPRÁVNÉHO ZNAČENÍ

ULS-53N-02-G-P-G-T
ULS-53Xi-06-G-S-B-T

ULS-53N-20-F-P-H-M
ULS-53N-10-G-P-C-L

PŘÍSLUŠENSTVÍ

standardní – v ceně snímače

- 1x těsnění (pro ULS-53_01, 02, 06, 10, 20)
- 1x připojovací konektor s krytím IP67 (pro verzi s konektorem ISO)
- 1x magnetické pero MP-8 (pro typ zařízení, které se mag. perem nastavuje)

volitelné – za příplatek (viz katalogový list příslušenství)

- plastové upevňovací matice PUM-G0,75, PUM-G1, PUM-G1,5 a PUM-G2,25
- směrové trychtíře ST-G0,75, ST-G1, ST-G1,5 a ST-G2,25
- nerezové nebo ocelové návarky NN-G1, ON-G1, NN-G1,5 a ON-G1,5
- zásuvka ELWIKA 4012 K PG7 nebo ELKA 4012 K PG7
- připojovací konektor s krytím IP67 (typ GAN-DADE 7A) s kabelem 5m (pro proudový výstup a konektor typu ISO)
- připojovací konektor s krytím IP67 (typ GAN-DAEE 7A) s kabelem 5m (pro napěťový výstup a konektor typu ISO)
- ochranná hadice (pro verzi s vývodkou typu "H")

OCHRANA, BEZPEČNOST, KOMPATIBILITA A NEVÝBUŠNOST

Snímač je vybaven ochranou proti přepólování napájecího napětí, krátkodobému přepětí a ochranou proti proudovému přetížení na výstupu. Ochrana před nebezpeč. dotykem je zajištěna malým bezpeč. napětím dle ČSN EN 33 2000-4-41. Elektromagnetická kompatibilita v souladu s normami ČSN EN 55011/B, ČSN EN 61326-1 a ČSN EN 61000-4-2 až 6.

Nevýbušnost typů ULM–53Xi je zajištěna souladem s normami: ČSN EN 60079-0 : 2007;

ČSN EN 60079-11 : 2007 a ČSN EN 60079-26 : 2007.

Nevýbušnost je ověřena FTZÚ–AO 210 Ostrava–Radvanice, protokol č.: FTZÚ 09 ATEX 0119X.

Na toto zařízení bylo vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona 22/1997 Sb. a pozdějších změn. Dodané elektrické zařízení splňuje požadavky platných nařízení vlády na bezpečnost a elektromagnetickou kompatibilitu.

